

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«12» сентября 2022 года
учётный № проверки 61230061000203360969

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ**

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018, Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru, E-mail: gpn_mnd@mail.ru, Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 2306/400-61/204-П/ПВП от 14.07.2023**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Ростовской области «Социальный приют для детей и подростков г. Ростова-на-Дону»,
расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Алмазная, 10.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Плугатырев Э.А. № 2306/400-61/204-П, от 26.06.2023 в период от 03.07.2023 по 14.07.2023.

Старшим инспектором ОНДиПР по Октябрьскому району ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Волковым Максимом Васильевичем;

органа государственного пожарного надзора)

Проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Шубина Елена Владимировна – директор ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков г. Ростова-на-Дону»

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты, на 2-м этаже, в коридоре бухгалтерии используются облицовочные и декоративно-отделочные материалы для покрытия пола путей эвакуации, с отсутствием документации подтверждающей пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности	п. 25 постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.03.2024	
2.	На основании протокола инструментального обследования № 244-ПВ(ИО)/23 от 13.07.2023 на объекте защиты давление у клапана, диктующего ПК не соответствует нормативным значениям	таб. 7.3 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» ч. 3 ст. 86 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2024	
3.	На основании протокола инструментального обследования № 243-СО(ИО)/23 от 13.07.2023 на объекте защиты шаг крепления линий связи СОУЭ к перекрытию за фальшпотолком не соответствует рекомендациям производителя. В кабель-канале в помещении поста охраны линии отсутствуют крепления линий связи СОУЭ, а также произведена совместная прокладка кабелей СОУЭ с кабелем питания п. 3.4 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система	п. 6.4, 6.5 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» ч. 1 ст. 51 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2024	

	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»			
4.	На основании протокола инструментального обследования № 243-СО(ИО)/23 от 13.07.2023 на объекте защиты уровень звука сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека в спальнях помещениях не соответствует требуемому в соответствии с п. 4.3, 4.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	ч. 1 ст. 51 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2024	
5.	- На основании протокола инструментального обследования № № 242-ПС(ИО)/23 от 13.07.2023 на объекте расстояние от некоторых ИПД до вентиляционных отверстий менее 1м.	ч. 1 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2024	
6.	На основании протокола инструментального обследования № № 242-ПС(ИО)/23 от 13.07.2023 на объекте Расстояние между приборами и функциональными модулями менее 50 мм.	ч. 1 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2024	
7.	На основании протокола инструментального обследования № № 242-ПС(ИО)/23 от 13.07.2023 на объекте Шаг крепления линий связи СПС к перекрытию за фальшпотолком не соответствует рекомендациям производителя. В кабель-канале в помещении поста охраны линии отсутствуют крепления линий связи СПС, а также произведена совместная прокладка кабелей СПС с кабелем питания.	(ч. 1 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор НД и ПР по Октябрьскому району
отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
лейтенант внутренней службы
Волков М.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку

Волков М.В. – Старший инспектор НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по го-
роду Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области,
тел. (863) 277-85-67, e-mail: 104gpn_rnd@mail.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии))

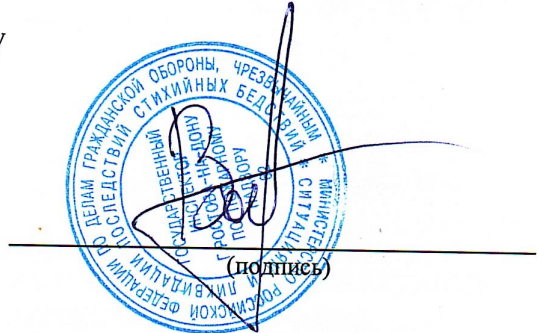

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении обязательных требований пожарной безопасности (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

